

2026年1月13日

関係者各位

管財部 調達課

多摩キャンパスCスクエア防災監視盤更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパスCスクエア防災監視盤更新工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願ひいたします。

記

件名 多摩キャンパスCスクエア防災監視盤更新工事

工事場所 多摩キャンパスCスクエア4階学友会事務室・CHUOスポーツセンター事務室等

工事日時 2026年1月26日(月)～2月6日(金)

工事会社 セリア株式会社(担当:大神田氏)

問合せ先 管財部調達課 諸星・矢崎(内線2154)

備考

- ・1月19日(月)～1月21日(水)は配線調査を実施するため事務室内に立ち入らせて頂きます。
- ・1月26日(月)～1月30日(金)は夜間工事を実施します。
- ・1月26日(月)23時～1月31日(土)8時の間は、既設防災監視盤と新設防災監視盤の2台体制で建物の監視を行います。併用監視期間中は監視盤が事務室内に2台設置されます
が、通行に支障のないよういたします。
- ・中ホールの火災感知器交換に伴い、1月27日(火)～30日(金)の期間、可動式椅子の収納をお願いいたします。
- ・1月27日(火)～29日(木)の間、荷捌き室に高所作業車を仮置きいたします。仮置きにあたり、仮囲いおよび注意喚起表示を設置いたします。
- ・工事期間中、事務室内に立ち入らせて頂きます。
- ・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
- ・安全には十分に配慮し施工をいたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願ひいたします。

以上

学校法人中央大学 御中

中央大学多摩キャンパスCスクエア防災監視盤更新工事詳細工程表

工事実施日:令和8年1月26日(月)~31日(土)

施工会社:セリア株式会社 大神田 康博

実施日時	26日(月)		27日(火)		28日(水)		29日(木)		30日(金)		31日(土)	
	23:00~	~翌8:00	23:00~	~翌8:00	23:00~	~翌8:00	23:00~	~翌8:00	23:00~	~翌8:00	23:00~	~翌8:00
試験項目・場所												
旧防災監視盤の停止操作(操作後未警戒になります)												
旧防災監視盤の移設対応												
新防災監視盤の設置												
R型中継器の設置および結線												
旧防災監視盤を正常監視状態へ復旧												
旧発信機、旧表示灯の撤去												
表示灯付発信機の設置、旧表示灯穴ブランク対応												
旧煙感知器(2種)の撤去・設置												
旧防災監視盤にて自火報回線の離線												
新防災監視盤にて自火報回線をR型中継器に取込み												
旧防災監視盤(機能/防排煙のみ)を正常監視状態へ復旧												
新防災監視盤(機能/自火報のみ)を正常監視状態へ復旧												
新防災監視盤の停止操作(操作後未警戒になります)												
旧煙感知器(3種)の撤去・設置												
旧防火戸ラッチの撤去												
新防火戸ラッチの設置、シャッター結線替え対応												
旧防災監視盤にて防排煙回線の離線												
新防災監視盤にて防排煙回線をR型中継器に取込み												
新防災監視盤を正常監視状態へ復旧												
旧防災監視盤の機能完全停止(電源off)												
撤去機器の搬出対応(仮)												
移報機能の試験 エネセン棟、1号館												
消火機能の試験 消火栓ポンプ運転												
自火報機能の試験 発信機、保守電話、感知器												
防排煙機能の試験 連動用感知器												
防排煙機能の試験 防火戸、シャッター、ダンパー												
移報機能の試験 非常放送、空調コントロール盤、ELV												
新設防災監視盤、既設防災監視盤併用監視期間												
備考	<p>※作業時間等変更が生じる場合は、隨時ご報告させて頂きます。</p> <p>※作業責任者 大神田康博 080-6603-2313 大川敬介 080-6604-2313</p> <p>※作業時間23:00~翌8:00</p>											

予


備

日

この期間中は、学友会事務室内に防災監視盤
2台で建物を監視する状況です。



天井火災感知器交換に伴い
移動式椅子の収納願い
期間 1月27日～30日

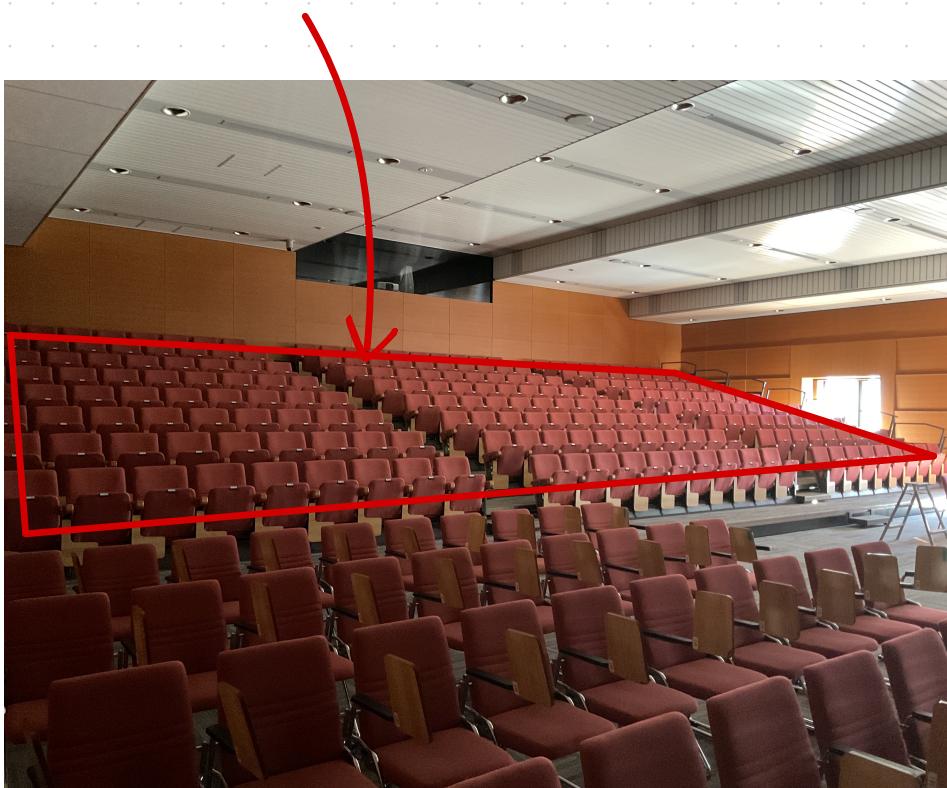

**2階荷捌き室
高所作業車仮置場
1月27日～29日**

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする


図中、着色については以下の通り。

【機器・配線】

更新（工事対象）

【機器・配線以外】

警戒区域

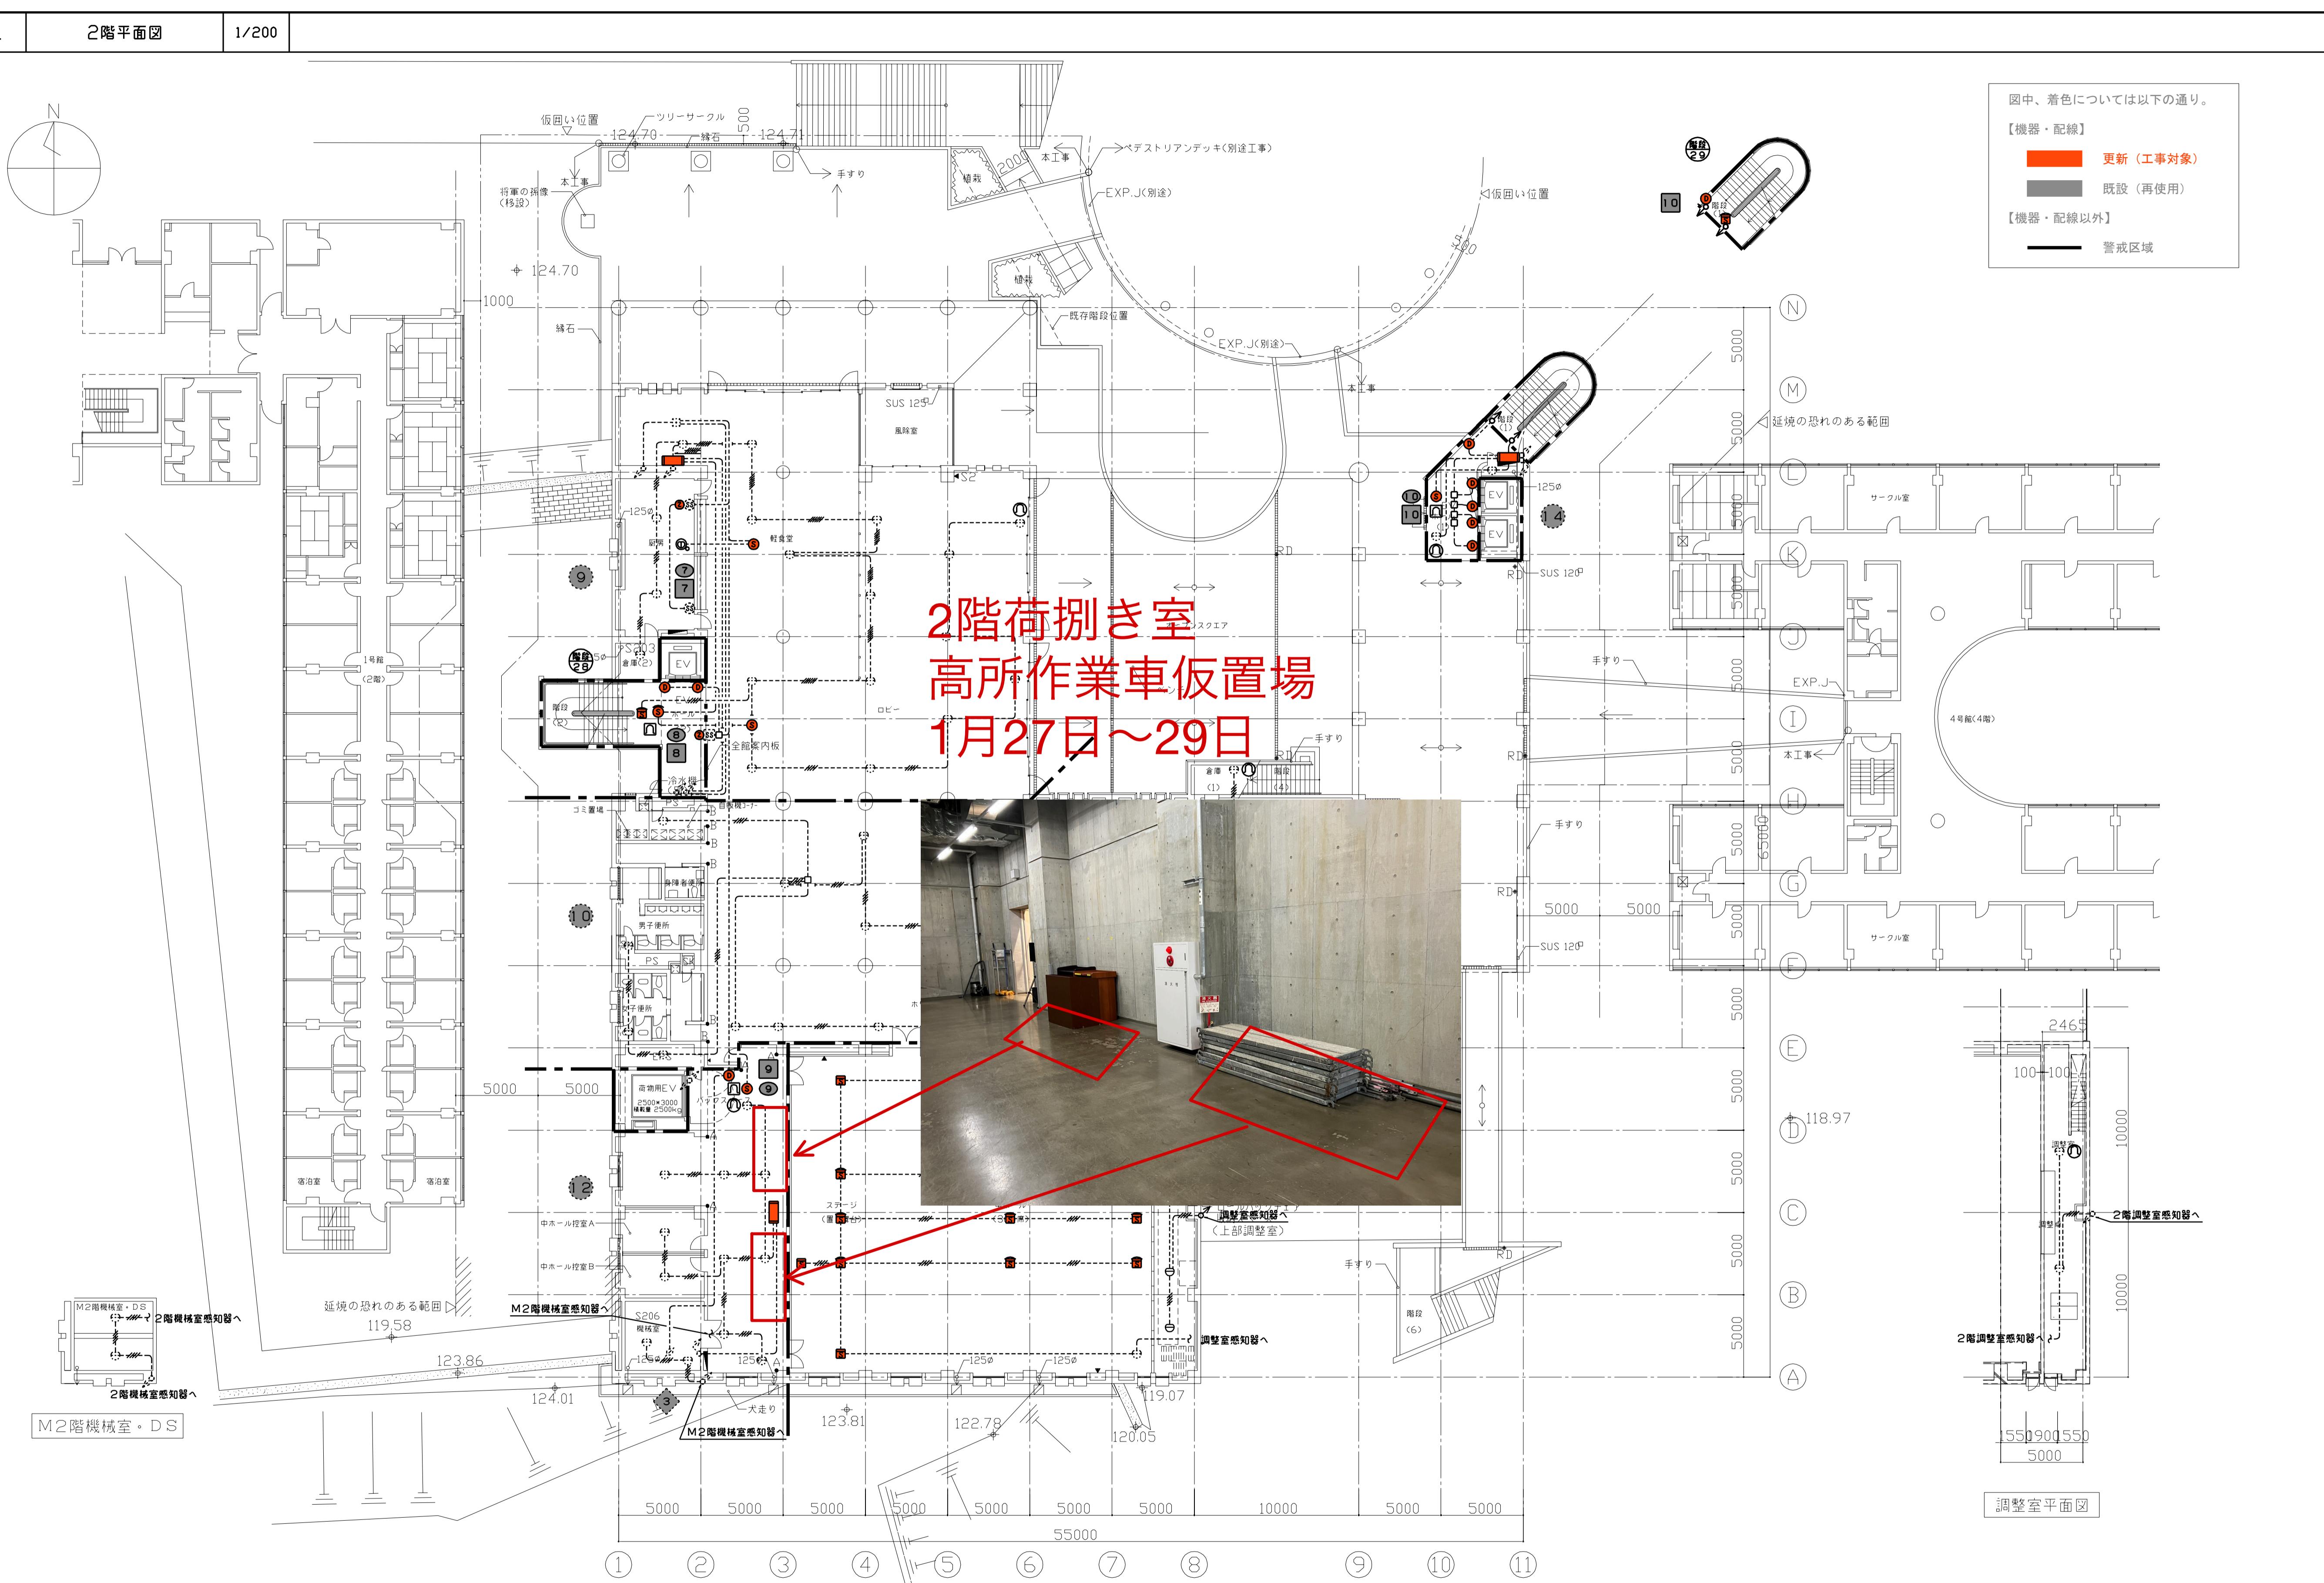

着工	● ●	● ●	
竣工	● ●	● ●	
監理		● ●	
		● ●	
施工		● ●	

鈴木 聰 高柳 慎太郎	一級建築士・設備設計一級建築士 意見を聴いた建築設備士
----------------	--------------------------------

建築士

中央大学多摩キャンパス
Cスクエア防災監視盤更新工事

(通し番号 E9)
3 = 4

1

1

2025.05. 自動火災報知設備 2階平面図 A1:1/200 No. J - 230354 - S1 A3:1/400